

第 4 章 個別施設計画


子育て支援施設

子育て支援施設

中分類	小分類	令和元年度末	
		施設数	延床面積
幼保・こども園	幼稚園	8	3,703.00 m ²
	保育所	23	14,163.00 m ²
	認定こども園	6	9,127.75 m ²
幼児・児童施設	子育て支援施設	1	424.00 m ²
	児童館	11	2,557.43 m ²
合 計		49	29,975.18 m ²

更新費用推計グラフ

今後40年間改修・建替え 97.4億円 / 1年あたり 2.4億円

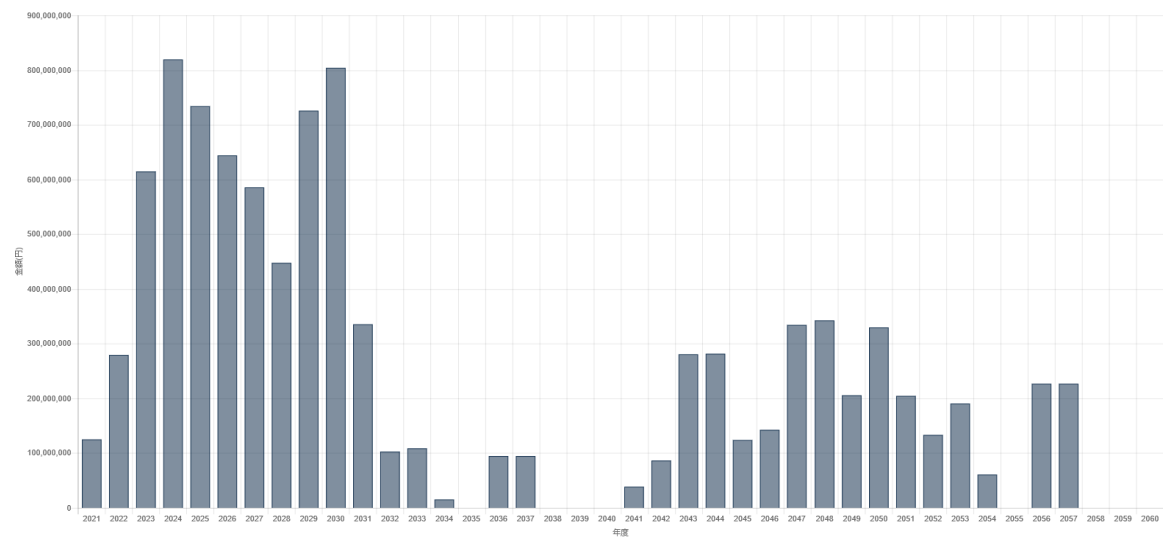

子育て支援施設

No.	施設名称
1	富岡幼稚園
2	横見幼稚園
3	大野幼稚園
4	加茂谷幼稚園
5	大井幼稚園
6	見能林幼稚園
7	新野東幼稚園
8	新野西幼稚園
9	富岡保育所
10	寿保育所
11	宝田こどもセンター
12	本庄保育所
13	長生保育所
14	大野保育所
15	明星保育所
16	中野島保育所
17	横見保育所
18	見能方保育所
19	中林保育所
20	津乃峰保育所
21	桑野保育所
22	山口保育所
23	新野こどもセンター
24	福井保育所
25	小野保育所
26	椿保育所
27	椿泊保育所
28	伊島保育所
29	羽ノ浦くるみ保育所
30	羽ノ浦さくら保育所
31	橘保育所
32	羽ノ浦こぼと保育所
33	羽ノ浦すみれ保育所
34	羽ノ浦親子ふれあいセンター
35	今津こどもセンター
36	平島こどもセンター
37	岩脇こどもセンター
38	橘こどもセンター
39	那賀川子育て家庭支援センター
40	中野島児童館
41	黒地児童館
42	羽ノ浦南児童館
43	羽ノ浦さくら児童館
44	羽ノ浦西児童館
45	富岡地区子育て支援施設
46	宝田子育て支援施設
47	見能林地区子育て支援施設
48	長生子ども会館
49	平島地区子育て支援施設

1 施設の基本情報

施設名称	富岡幼稚園		
所在地	領家町浜田182-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	教育総務課
延床面積(対象)	1,282.00 m ²	避難所指定	緊急避難所・指定避難所
設置目的・役割	幼稚園		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
富岡幼稚園	443.00 m ²	RC造	S53.3	旧耐震基準・H21改修
富岡幼稚園(職員室側)	839.00	RC造	S48.12	旧耐震基準・H21改修

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、修繕や改修が必要である。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	富岡保育所との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	横見幼稚園		
所在地	横見町上木戸49-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	教育総務課
延床面積(対象)	503.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	幼稚園		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
横見幼稚園	503.00 m ²	RC造	S54.2	旧耐震基準・H20耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、修繕や改修が必要である。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	横見保育所との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	大野幼稚園		
所在地	下大野町三条15-5		
施設分類	子育て支援施設	所管課	教育総務課
延床面積(対象)	381.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	幼稚園		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
大野幼稚園	381.00 m ²	RC造	S50.5	旧耐震基準・H20耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、修繕や改修が必要である。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	大野保育所との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	加茂谷幼稚園		
所在地	吉井町原33		
施設分類	子育て支援施設	所管課	教育総務課
延床面積(対象)	412.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	幼稚園		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
加茂谷幼稚園	412.00 m ²	RC造	S55.3	旧耐震基準・H20耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、修繕や改修が必要である。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	大野保育所との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	大井幼稚園		
所在地	大井町東平125-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	教育総務課
延床面積(対象)	161.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	幼稚園		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
大井幼稚園	161.00 m ²	木造	S33.3	旧耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、現在休園中である。
基本的な方針	施設保有量の最適化を検討
基本的な考え方	施設の利用予定もなく、処分等を検討する必要がある。
計画期間	第1期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	見能林幼稚園		
所在地	見能林町東野10-2		
施設分類	子育て支援施設	所管課	教育総務課
延床面積(対象)	692.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	幼稚園		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
見能林幼稚園	521.00 m ²	RC造	H2.2	新耐震基準
見能林幼稚園(リズム室)	171.00 m ²	木造	H12.3	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、修繕や改修が必要である。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	見能方保育所との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	新野東幼稚園		
所在地	新野町名光120-2		
施設分類	子育て支援施設	所管課	教育総務課
延床面積(対象)	203.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	幼稚園		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
新野東幼稚園	203.00 m ²	木造	H9.3	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	現在休園中の施設であり、放課後児童クラブが使用している。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	定期的な点検・修繕を行い適切に維持管理を行う。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	新野西幼稚園		
所在地	新野町友常1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	教育総務課
延床面積(対象)	69.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	幼稚園		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
新野西幼稚園	69.00 m ²	木造	S29.3	旧耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、現在休園中である。
基本的な方針	施設保有量の最適化を検討
基本的な考え方	施設の利用予定もなく、処分等を検討する必要がある。
計画期間	第1期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	富岡保育所		
所在地	富岡町トノ町96-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	1,379.00 m ²	避難所指定	緊急避難所・指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
富岡保育所	934.00 m ²	RC造	S45.3	旧耐震基準・H19耐震診断
阿南琴江寮	445.00 m ²	RC造	H5.3	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	外壁に大きな亀裂があるなど、維持継続のためには修繕等の対策が必要である。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	富岡幼稚園との統合による認定こども園化の検討を行う。阿南琴江寮については、現在休寮中であるため、用途変更等を検討する。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	寿保育所		
所在地	富岡町寿通108		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	389.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
寿保育所	389.00 m ²	RC造	S49.7	旧耐震基準・H29耐震改修

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	外壁に大きな亀裂があるなど、維持継続のためには修繕等の対策が必要である。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	富岡幼稚園との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	宝田こどもセンター		
所在地	宝田町久保田97-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	1,038.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	認定こども園		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
宝田こどもセンター	190.00 m ²	RC造	H2.2	新耐震基準
宝田こどもセンター	848.00 m ²	RC造	S56.1	旧耐震基準・H21耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	外壁に大きな亀裂があるなど、維持継続のためには修繕等の対策が必要である。
基本的な方針	長寿命化を検討
基本的な考え方	令和2年4月1日宝田幼稚園と統合し、保育所型認定こども園として事業を実施しているため。
計画期間	第3期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	本庄保育所		
所在地	長生町平久保60		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	334.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
本庄保育所	334.00 m ²	RC造	S49.6	旧耐震基準・H20耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	外部手すり等に錆があるなど、維持継続のためには修繕等の対策が必要である。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	長生保育所と統合し、認定こども園化を協議中
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	長生保育所		
所在地	長生町五反地18		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	708.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
長生保育所	708.00 m ²	RC造	S54.11	旧耐震基準・H21耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	室内天井ボードに亀裂があり、雨漏りを確認している。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	本庄保育所と統合し、認定こども園化を協議中
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	大野保育所		
所在地	下大野町小野74-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	474.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
大野保育所	474.00 m ²	RC造	S57.4	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	職員用トイレの床下に漏水あり。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	大野幼稚園、加茂谷幼稚園との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	明星保育所		
所在地	上中町中原353-2		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	541.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
明星保育所	541.00 m ²	RC造	S51.6	旧耐震基準・H21耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	老朽による一部雨漏り発生、外壁に大きな亀裂があるなど維持継続のためには修繕等の対策が必要。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	中野島保育所との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	中野島保育所		
所在地	柳島町八剣74		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	550.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
中野島保育所	550.00 m ²	RC造	S55.2	旧耐震基準・H21耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	窓・ドアに錆・腐食等があり、漏水している。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	明星保育所との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	横見保育所		
所在地	横見町長岡東50-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	481.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
横見保育所	481.00 m ²	RC造	S48.6	旧耐震基準・H20耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	老朽による一部雨漏りあり。保育室サッシ部分に垂れ下がりがあり、維持継続のためには修繕等の対策が必要。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	横見幼稚園との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	見能方保育所		
所在地	見能林町東野12-2		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	322.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
見能方保育所	322.00 m ²	RC造	S63.4	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	屋根に変色・汚れがあり、天井等に雨漏り跡がある。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	見能林幼稚園との統合による認定こども園化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	中林保育所		
所在地	中林町原23		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	320.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
中林保育所	320.00 m ²	RC造	S46.4	旧耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	平成13年度から休所しているため老朽化が著しい。
基本的な方針	施設保有量の最適化を検討
基本的な考え方	取り壊しを検討する。
計画期間	第4期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	津乃峰保育所		
所在地	津乃峰町長浜387		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	661.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
津乃峰保育所	288.00 m ²	RC造	S63.12	新耐震基準
津乃峰保育所	140.00 m ²	RC造	S63.12	新耐震基準
津乃峰保育所	233.00 m ²	RC造	S63.12	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	外壁の塗装に剥がれあり。保育室の床板材が膨張している。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	適切に維持管理を行う。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	桑野保育所		
所在地	桑野町中野202		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	717.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
桑野保育所	717.00 m ²	RC造	S55.4	旧耐震基準・H21耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	維持継続のためには修繕等の対策が必要。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	適切に維持管理を行う。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	山口保育所		
所在地	山口町末広12-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	371.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
山口保育所	371.00 m ²	RC造	H2.1	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	維持継続のためには修繕等の対策が必要。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	適切に維持管理を行う。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	新野こどもセンター		
所在地	新野町片山54		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	980.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	認定こども園		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
新野こどもセンター	650.00 m ²	木造	H13.2	新耐震基準
新野こどもセンター	330.00 m ²	木造	H16.1	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	維持継続のためには修繕等の対策が必要。
基本的な方針	長寿命化を検討
基本的な考え方	平成31年4月1日新野幼稚園と統合し、保育所型認定こども園として事業を実施しているため。
計画期間	第3期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	福井保育所		
所在地	福井町高田117-3		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	684.00 m ²	避難所指定	緊急避難所・指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
福井保育所	684.00 m ²	RC造	H3.3	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	窓・ドアに錆・腐食・変形がある。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	適切に維持管理を行う。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	小野保育所		
所在地	福井町日ノ地122-3		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	100.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
小野保育所	100.00 m ²	RC造	H4.2	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	平成8年度から休所している。隣接する小学校と一体的に地元が管理している。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	現在利用している地元との協議を行う。
計画期間	第4期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	椿保育所		
所在地	椿町高岸64-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	374.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
椿保育所	374.00 m ²	RC造	S53.4	旧耐震基準・H21耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	壁に亀裂があり、廊下に腐食している部分がある。保育室倉庫の天井に腐食あり。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	適切に維持管理を行う。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	椿泊保育所		
所在地	椿町大深原6		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	399.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
椿泊保育所	399.00 m ²	RC造	S47.12	旧耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	平成21年度から休所している。
基本的な方針	施設保有量の最適化を検討
基本的な考え方	取り壊しを検討する。
計画期間	第4期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	伊島保育所		
所在地	伊島町伊吹31		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	125.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
伊島保育所	125.00 m ²	RC造	S61.12	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	外壁のコンクリート系パネルの脱落あり、塗装の剥がれや鉄筋が見えているところがある。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	適切に維持管理を行う。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	羽ノ浦くるみ保育所		
所在地	羽ノ浦町中庄ナカレ24-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	1,017.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
羽ノ浦くるみ保育所	1,017.00 m ²	RC造	S51.3	旧耐震基準・H20耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	外壁に塗装の剥がれあり。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	羽ノ浦地区において公立と私立両面からの施設整備を協議中。
計画期間	第1期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	羽ノ浦さくら保育所		
所在地	羽ノ浦町春日野1-85		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	1,780.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
羽ノ浦さくら保育所	832.00 m ²	RC造	S46.3	旧耐震基準・H19耐震診断
羽ノ浦さくら保育所	218.00 m ²	RC造	S48.3	旧耐震基準・H19耐震診断
羽ノ浦さくら保育所	154.00 m ²	RC造	S49.3	旧耐震基準・H19耐震診断
羽ノ浦さくら保育所	396.00 m ²	RC造	S50.3	旧耐震基準・H19耐震診断
羽ノ浦さくら保育所	180.00 m ²	RC造	S51.3	旧耐震基準・H19耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	保育室の天井ボード腐食など、老朽が顕著で複数個所で雨漏りが発生している。外壁に塗装の剥がれあり。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	羽ノ浦地区において公立と私立両面からの施設整備を協議中。
計画期間	第1期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	橘保育所(旧)		
所在地	橘町豊浜36-3		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	1,054.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
橘保育所(旧)	1,054.00 m ²	RC造	S49.9	旧耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	幼保連携型認定こども園への移行により廃止。現在、橘児童クラブが使用。
基本的な方針	施設保有量の最適化を検討
基本的な考え方	現在利用している橘児童クラブが移転した後、取り壊しを検討する。
計画期間	第2期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	羽ノ浦こばと保育所(旧)		
所在地	羽ノ浦町明見295-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	423.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
羽ノ浦こばと保育所(旧)	423.00 m ²	RC造	S49.3	旧耐震基準・H20耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	保育室の天井ボードに雨漏り跡あり。防水シートの腐食あり。
基本的な方針	長寿命化を検討
基本的な考え方	単独設置の子育て支援施設として事業の実施を継続する。
計画期間	第4期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	羽ノ浦すみれ保育所(旧)		
所在地	羽ノ浦町岩脇姥ヶ原81-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	960.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	保育所		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
羽ノ浦すみれ保育所(旧)	960.00 m ²	RC造	S51.10	旧耐震基準・H20耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	保育所型認定こども園への移転統合により廃止。
基本的な方針	施設保有量の最適化を検討
基本的な考え方	現在使用している「ひまわり教室」の移転後、取り壊しを検討する。
計画期間	第1期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	羽ノ浦親子ふれあいセンター		
所在地	羽ノ浦町春日野1-88		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	260.40 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	放課後児童クラブ専用施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
羽ノ浦親子ふれあいセンター	260.40 m ²	RC造	S51.3	旧耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	雨漏りが見受けられる。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	近隣の類似施設の配置状況等を踏まえ、集約化等の検討を行う。
計画期間	第1期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	今津こどもセンター		
所在地	那賀川町今津浦喜来65-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	1,655.24 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	認定こども園		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
今津こどもセンター	1,655.24 m ²	S造	H16.3	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	一部雨漏りが発生、維持継続ためには修繕等の対策が必要。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	平成16年4月に近隣保育所、幼稚園を統合し、認定こども園として事業を実施している。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	平島こどもセンター		
所在地	那賀川町苅屋370-5		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	2,468.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	認定こども園		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
平島こどもセンター	1,376.00 m ²	S造	H19.5	新耐震基準
平島こどもセンター	1,092.00	S造	H20.2	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	天井に雨漏り跡あり。維持継続ためには修繕等の対策が必要
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	平成20年4月に近隣保育所、幼稚園を統合し、認定こども園として事業を実施している。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	岩脇こどもセンター		
所在地	羽ノ浦町岩脇神代地85-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	1,806.51 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	認定こども園		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
岩脇こどもセンター	1,806.51 m ²	S造	H29.3	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	適切な維持管理を行う。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	平成29年4月に羽ノ浦すみれ保育所と羽ノ浦こぼと保育所を統合し、認定こども園として事業を実施している。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	橘こどもセンター		
所在地	橘町久保38-3		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	1,180.00 m ²	避難所指定	緊急避難所・指定避難
設置目的・役割	認定こども園		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
橘こどもセンター	1,180.00 m ²	S造	H25.2	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	天井に雨漏り跡あり。維持継続ためには修繕等の対策が必要。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	平成25年4月に橘幼稚園と統合し、現在、幼保連携型認定こども園として事業を実施している。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	那賀川子育て家庭支援センター		
所在地	那賀川町島尻753-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	こども課
延床面積(対象)	424.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	子育て家庭支援センター		
建物外観①		建物外観②	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
那賀川子育て家庭支援センター	424.00 m ²	S造	S51.5	旧耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	羽ノ浦こばと保育所(旧)への移転により廃止。
基本的な方針	施設保有量の最適化を検討
基本的な考え方	令和2年4月、移転が完了したため取り壊しを行う。
計画期間	第1期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	中野島児童館		
所在地	宝田町平岡899-2		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	485.27 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	子ども達に健全な遊びを提供する児童厚生施設と放課後児童クラブ専用施設の複合施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
中野島児童館	485.27 m ²	S造	H28.7	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	建築後間もない施設のため、今は問題はない。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	適切な維持管理を行う。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	黒地児童館		
所在地	那賀川町黒地658-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課 (人権教育課)
延床面積(対象)	359.44 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	子どもたちに健全な遊びを提供する児童厚生施設と教育集会所との複合施設。		
建物外観		建物内部	


2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
黒地児童館	202.00 m ²	S造	S54.4	旧耐震基準
黒地教育集会所	157.44 m ²	RC造	H6.3	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	外壁のひび割れや雨漏り跡が見受けられる。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	定期的に点検、修繕を行い適切に維持管理する。
計画期間	—

1 施設の基本情報

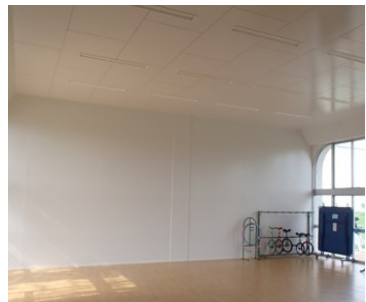施設名称	羽ノ浦南児童館		
所在地	羽ノ浦町古庄中相3-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	257.56 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	子どもたちに健全な遊びを提供する児童厚生施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
羽ノ浦南児童館	257.56 m ²	RC造	S52.3	旧耐震基準・R1耐震改修

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	令和元年度改修済。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	定期的に点検・修繕を行い、適切に維持管理する。
計画期間	第4期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	羽ノ浦さくら児童館		
所在地	羽ノ浦町春日野1-110		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	263.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	子どもたちに健全な遊びを提供する児童厚生施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
羽ノ浦さくら児童館	263.00 m ²	RC造	S53.4	旧耐震基準・R2耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	老朽化が進んでいる。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	定期的に点検・修繕を行い、適切に維持管理する。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	羽ノ浦西児童館		
所在地	羽ノ浦町岩脇宮ノ下112		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	214.00 m ²	避難所指定	指定避難所
設置目的・役割	子どもたちに健全な遊びを提供する児童厚生施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
羽ノ浦西児童館	214.00 m ²	RC造	S55.2	旧耐震基準・H22耐震診断

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	平成25年度改修済。今は問題はない。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	定期的に点検・修繕を行い、適切に維持管理する。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	富岡地区子育て支援施設		
所在地	領家町浜田200		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	133.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	放課後児童クラブ専用施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
富岡地区子育て支援施設	133.00 m ²	S造	H15.2	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	問題はない。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	定期的に点検・修繕を行い、適切に維持管理する。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	宝田子育て支援施設		
所在地	宝田町東ノ一72-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	118.76 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	放課後児童クラブ専用施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
宝田子育て支援施設	118.76 m ²	S造	S51.11	旧耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化により、今後の維持管理が課題である。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	近隣の類似施設の配置状況等を踏まえ、集約化の検討を行う。
計画期間	第1期計画期間

1 施設の基本情報

施設名称	見能林地区子育て支援施設		
所在地	見能林町西内35		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	142.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	放課後児童クラブ専用施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
見能林地区子育て支援施設	142.00 m ²	S造	H18.2	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	問題はない。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	定期的に点検・修繕を行い、適切に維持管理する。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	長生子ども会館		
所在地	長生町舟田55		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	155.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	放課後児童クラブ専用施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
長生子ども会館	155.00 m ²	S造	H13.10	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	問題はない。
基本的な方針	適切な維持管理を行い継続利用
基本的な考え方	定期的に点検・修繕を行い、適切に維持管理する。
計画期間	—

1 施設の基本情報

施設名称	平島地区子育て支援施設		
所在地	那賀川町中島414-1		
施設分類	子育て支援施設	所管課	生涯学習課
延床面積(対象)	169.00 m ²	避難所指定	
設置目的・役割	放課後児童クラブ専用施設		
建物外観		建物内部	

2 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積	構造	建築年	耐震基準・耐震化工事
平島地区子育て支援施設	169.00 m ²	木造	H7.3	新耐震基準

3 管理に関する基本的な方針等

管理上の課題	問題はない。
基本的な方針	集約化、複合化を検討
基本的な考え方	近隣の類似施設の配置状況等を踏まえ、集約化の検討を行う。
計画期間	第2期計画期間